

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 321/05-17

Mã mẫu: 1705N58 (132/05-17) Trang: 1/1

**Đơn vị yêu cầu** : XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC - CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC  
 DỊCH VỤ THUYẾT LỢI TP.HCM

**Địa chỉ lấy mẫu** : TRẠM CẤP NƯỚC KCN TÂY BẮC CỬ CHI  
 Số 21, QL 22, ấp Trạm Bơm, Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

**Ngày lấy (nhận) mẫu** : 23/05/2017 **Ngày trả kết quả**: 30/05/2017

**Thời gian lưu mẫu** : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả

**Loại mẫu** : Nước cấp

**Mô tả mẫu** : Nước trong

**Điều kiện lấy mẫu** : Trời nắng, các hoạt động bình thường

**Ký hiệu / vị trí lấy mẫu** : NC1 Lấy tại đầu mạng lưới phân phối nước

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp Phân tích	Kết quả	QCVN 01:2009/BYT
1	*pH	-	TCVN 6492-2011	7,14	6,5-8,5
2	Mùi	-	APHA 2150B	Không có mùi lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B-2005	<0,1	2
4	*Độ màu	Co-Pt	TCVN 6185-2008	3,36	15
5	*Độ cứng	mgCaCO <sub>3</sub> /L	SMEWW 2340C-2012	14,5	300
6	*Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/L	SMEWW 4500E-2012	KPH	250
7	*Clorua (Cl)	mg/L	TCVN 6194-1996	8,61	250-300
8	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500B-2012	0,47	0,3 - 0,5
9	*NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (theo N)	mg/L	TCVN 6180-1996	0,092	50
10	*NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (theo N)	mg/L	TCVN 6178-1996	KPH	3
11	*Mangan (Mn)	mg/L	SMEWW 3111B-2012	0,057	0,3
12	*Sắt (Fe)	mg/L	SMEWW 3111B-2012	0,038	0,3
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	TCVN 6186-1996	0,73	2
14	E.Coli	MPN/100mL	TCVN 6187-1-2009	KPH	0
15	Coliform	MPN/100mL	TCVN 6187-2-1996	KPH	0

**Ghi Chú:** KPH: Không phát hiện

\*: Chỉ tiêu được VILAS công nhận.

QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

PHÒNG THÍ NGHIỆM



NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA

KT.GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN TÍN

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 322/05-17

Mã mẫu: 1705N559 (132/05-17) Trang: 1/1

**Đơn vị yêu cầu** : XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC - CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC  
DỊCH VỤ THUYẾT LỢI TP.HCM

**Địa chỉ lấy mẫu** : TRẠM CẤP NƯỚC KCN TÂY BẮC CỬ CHI  
Số 21, QL 22, ấp Tràm Bom, Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

**Ngày lấy (nhận) mẫu** : 23/05/2017 **Ngày trả kết quả**: 30/05/2017

**Thời gian lưu mẫu** : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả

**Loại mẫu** : Nước cấp

**Mô tả mẫu** : Nước trong

**Điều kiện lấy mẫu** : Trời nắng, các hoạt động bình thường

**Ký hiệu / vị trí lấy mẫu** : NC2 Lấy tại giữa mạng lưới phân phối nước


STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp Phân tích	Kết quả	QCVN 01:2009/BYT
1	*pH	-	TCVN 6492-2011	7,08	6,5-8,5
2	Mùi	-	APHA 2150B	Không có mùi lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B-2005	<0,1	2
4	*Độ màu	Co-Pt	TCVN 6185-2008	3,73	15
5	*Độ cứng	mgCaCO <sub>3</sub> /L	SMEWW 2340C-2012	12,9	300
6	*Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/L	SMEWW 4500E-2012	KPH	250
7	*Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	TCVN 6194-1996	6,56	250-300
8	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500B-2012	0,44	0,3 - 0,5
9	*NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (theo N)	mg/L	TCVN 6180-1996	0,082	50
10	*NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (theo N)	mg/L	TCVN 6178-1996	KPH	3
11	*Mangan (Mn)	mg/L	SMEWW 3111B-2012	0,081	0,3
12	*Sắt (Fe)	mg/L	SMEWW 3111B-2012	0,145	0,3
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	TCVN 6186-1996	0,58	2
14	E.Coli	MPN/100mL	TCVN 6187-1-2009	KPH	0
15	Coliform	MPN/100mL	TCVN 6187-2-1996	KPH	0

**Ghi Chú:** KPH: Không phát hiện

\*: Chỉ tiêu được VILAS công nhận.

QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

**PHÒNG THÍ NGHIỆM**

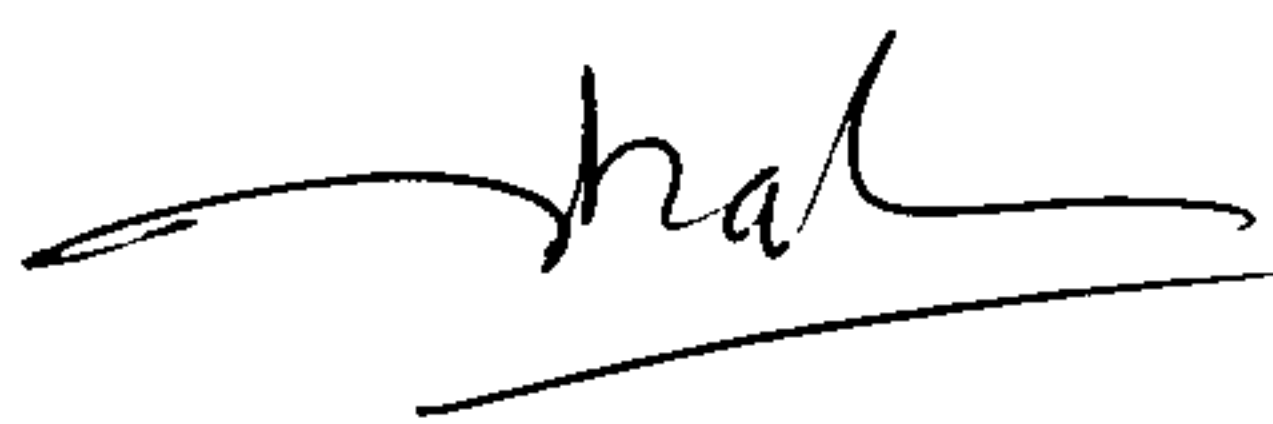

**NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA**

**KT. GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC  
HOÀNG VĂN TÍN**



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 323/05-17

Mã mẫu: 1705N560 (132/05-17) Trang: 1/1

**Đơn vị yêu cầu** : XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC - CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC  
DỊCH VỤ THUY LỢI TP.HCM

**Địa chỉ lấy mẫu** : TRẠM CẤP NƯỚC KCN TÂY BẮC CỬ CHI  
Số 21, QL 22, ấp Trạm Bơm, Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

**Ngày lấy (nhận) mẫu** : 23/05/2017 **Ngày trả kết quả**: 30/05/2017

**Thời gian lưu mẫu** : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả

**Loại mẫu** : Nước cấp

**Mô tả mẫu** : Nước trong

**Điều kiện lấy mẫu** : Trời nắng, các hoạt động bình thường

**Ký hiệu / vị trí lấy mẫu** : NC3 Lấy tại cuối mạng lưới phân phối nước

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp Phân tích	Kết quả	QCVN 01:2009/BYT
1	*pH	-	TCVN 6492-2011	7,06	6,5-8,5
2	Mùi	-	APHA 2150B	Không có mùi lạ	Không có mùi, vị lạ
3	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B-2005	<0,1	2
4	*Độ màu	Co-Pt	TCVN 6185-2008	2,94	15
5	*Độ cứng	mgCaCO <sub>3</sub> /L	SMEWW 2340C-2012	11,2	300
6	*Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	mg/L	SMEWW 4500E-2012	KPH	250
7	*Clorua (Cl <sup>-</sup> )	mg/L	TCVN 6194-1996	5,14	250-300
8	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500B-2012	0,37	0,3 - 0,5
9	*NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (theo N)	mg/L	TCVN 6180-1996	2,56	50
10	*NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (theo N)	mg/L	TCVN 6178-1996	KPH	3
11	*Mangan (Mn)	mg/L	SMEWW 3111B-2012	0,051	0,3
12	*Sắt (Fe)	mg/L	SMEWW 3111B-2012	0,072	0,3
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	TCVN 6186-1996	0,64	2
14	E.Coli	MPN/100mL	TCVN 6187-1-2009	KPH	0
15	Coliform	MPN/100mL	TCVN 6187-2-1996	KPH	0

*Ghi Chú: KPH: Không phát hiện*

*\*: Chỉ tiêu được VILAS công nhận.*

*QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống*

PHÒNG THÍ NGHIỆM



NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA

KT.GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN TÍN